


株式会社テツゲン 瀬戸内支店広畑事業所 クリーンセンター (公開用)
廃棄物処理施設の維持管理記録 2021年度

【処理工程図】

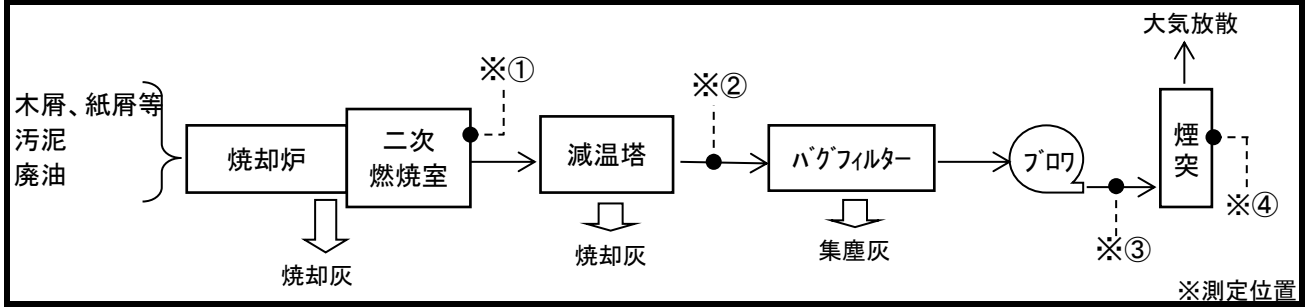

【焼却物の処分状況】

年月	項目	処理量(wet-ton)			合計	処理量(t-dry) 集塵灰 (連続処理)	燃焼ガス温度(°C)		CO濃度 ppm ※③
		木屑 紙屑等	産業廃棄物				※①	※②	
			汚泥	廃油					
操業管理目標		-	-	-	1,423t 以下	-	800以上	概200以下	100以下
2021年度 (月平均)	4月	64.85	979.22	181.54	1225.61	39.92	848	192	5
	5月	56.68	901.25	176.88	1134.81	34.56	850	192	7
	6月	60.31	917.57	196.40	1174.28	26.91	853	193	9
	7月	48.39	792.69	108.70	949.78	29.43	856	192	10
	8月	62.67	965.17	149.42	1177.26	33.75	853	192	8
	9月	54.56	878.92	152.55	1086.03	24.93	856	193	6
	10月	58.08	942.71	194.07	1194.86	35.37	857	192	8
	11月	54.17	877.37	201.21	1132.75	27.59	854	191	9
	12月	58.86	949.06	257.40	1265.32	33.35	839	192	8
	1月	57.58	763.21	211.21	1032.00	23.72	829	192	9
	2月	52.80	819.81	211.73	1084.34	23.90	844	191	11
	3月	44.29	638.87	237.87	921.03	25.02	834	192	13

【排ガス測定】

測定位置:④

年月	項目	湿り排ガス量 m ³ /h	乾き排ガス量 m ³ /h	SOx濃度 ppm	SOx排出量 m ³ /h	NOx濃度換前 ppm	NOx濃度換後 ppm	NOx値 m ³ /h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2021年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	22,700	15,200	4	0.06	58	57	0.88
	6月	—	—	—	—	—	—	—
	7月	26,900	16,300	3	0.05	61	68	0.99
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	27,700	17,000	15	0.26	75	78	1.28
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月	25,100	17,000	51	0.867	82	92	1.39
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月	24,700	16,900	27	0.456	62	73	1.05
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月	27,400	16,900	58	0.980	69	85	1.17

年月	項目	ばい塵換前 ppm	ばい塵換後 ppm	ばい塵量 kg/h	HCl濃度 ppm	水銀排出量 mg/m ³	測定 実施日
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	16以下	
2021年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—
	5月	1.4	1.4	0.02	4	0.09	5/26,27
	6月	—	—	—	—	—	—
	7月	1.0	1.1	0.02	64	—	8/5
	8月	—	—	—	—	—	—
	9月	1.0	1.1	0.02	1	—	9/21
	10月	—	—	—	—	—	—
	11月	1.0	1.2	0.02	2	0.09	11/30
	12月	—	—	—	—	—	—
	1月	1.0	1.1	0.02	14	—	2/3
	2月	—	—	—	—	—	—
	3月	1.0	1.2	0.02	2	—	4/4

【連絡先】
 瀬戸内支店
 総務課
 079-236-0881
 技術室
 079-236-0631

【ダイキシン類】

(測定 1回/年)

測定位置:④


採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2021年5月26日	1 ng-TEQ/m ³ _N 以下	0.0000035ng-TEQ/m ³ _N

作成更新日: 2022年4月18日

株式会社テツゲン 瀬戸内支店広畑事業所 クリーンセンター
 廃棄物処理施設の維持管理記録 2020年度

(公開用)

【処理工程図】

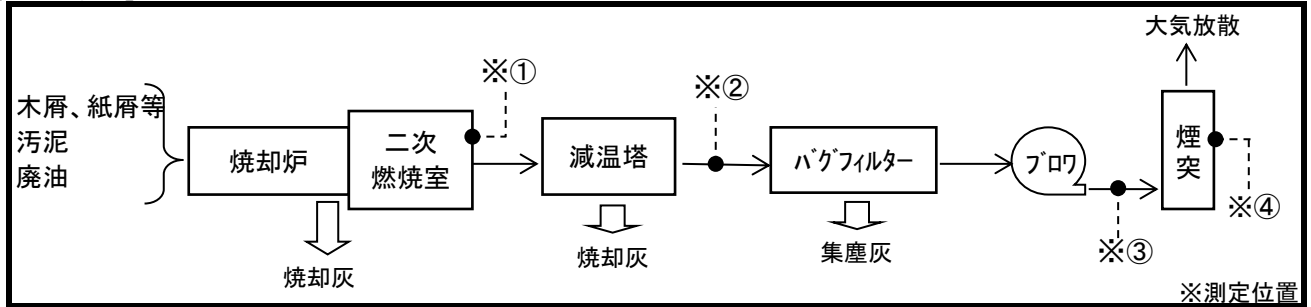

【焼却物の処分状況】

年月	項目	処理量(wet-ton)			合計	処理量(t-dry)		燃焼ガス温度(°C)		CO濃度
		木屑 紙屑等	産業廃棄物			集塵灰 (連続処理)	燃焼後 ※①	ハゲフィルター入口 ※②	※③	
			汚泥	廃油						
操業管理目標		-	-	-	1,423t 以下	-	800以上	概200以下	100以下	
2020年度 (月平均)	4月	83.82	1014.88	101.38	1200.08	33.93	859	191	2	
	5月	59.66	934.10	119.89	1113.65	31.23	849	192	2	
	6月	66.67	960.96	103.19	1130.82	34.07	857	192	5	
	7月	61.64	712.26	124.90	898.80	26.01	855	192	5	
	8月	55.12	995.13	212.25	1262.50	30.11	848	192	4	
	9月	50.86	834.51	154.25	1039.62	31.77	849	191	4	
	10月	58.38	994.14	190.21	1242.73	35.55	847	189	2	
	11月	48.79	888.08	172.19	1109.06	29.34	837	192	2	
	12月	56.19	992.46	210.72	1259.37	33.98	839	192	2	
	1月	55.65	742.65	161.34	959.64	21.60	843	194	2	
	2月	52.88	845.12	209.66	1107.66	26.33	847	193	2	
	3月	52.36	737.58	168.82	958.76	21.87	846	192	3	

【排ガス測定】

測定位置:④

年月	項目	湿り排ガス量 m ³ /h	乾き排ガス量 m ³ /h	SO _x 濃度 ppm	SO _x 排出量 m ³ /h	NO _x 濃度換前 ppm	NO _x 濃度換後 ppm	NO _x 値 m ³ /h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2020年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	26,300	17,000	10	0.17	71	85	1.21
	6月	—	—	—	—	—	—	—
	7月	24,900	17,100	65	1.11	81	86	1.39
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	25,400	17,100	6	0.10	71	82	1.21
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月	27,800	17,300	59	1.02	72	83	1.25
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月	26,000	17,200	28	0.482	77	79	1.32
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月	25,000	15,900	46	0.731	70	88	1.11

年月	項目	ばい塵換前 ppm	ばい塵換後 ppm	ばい塵量 kg/h	HCl濃度 ppm	水銀排出量 mg/m ³	測定 実施日
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	16以下	
2020年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—
	5月	1.0	1.1	0.02	2	1.3	5/28
	6月	—	—	—	—	—	—
	7月	1.0	1.1	0.02	3	—	7/27
	8月	—	—	—	—	—	—
	9月	1.0	1.2	0.02	1	—	9/29
	10月	—	—	—	—	—	—
	11月	1.0	1.1	0.02	2	2.3	11/24
	12月	—	—	—	—	—	—
	1月	1.0	1.1	0.02	4	—	1/24
	2月	—	—	—	—	—	—
	3月	1.0	1.3	0.02	4	—	3/24

【連絡先】
 瀬戸内支店
 総務課
 079-236-0881
 技術室
 079-236-0631

【ダイキシン類】

(測定 1回/年)

測定位置:④


採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2020年5月29日	1 ng-TEQ/m ³ _N 以下	0.00035ng-TEQ/m ³ _N

作成更新日: 2021年4月13日

株式会社テツゲン 瀬戸内支店広畑事業所 クリーンセンター
廃棄物処理施設の維持管理記録 2019年度

(公開用)

【処理工程図】

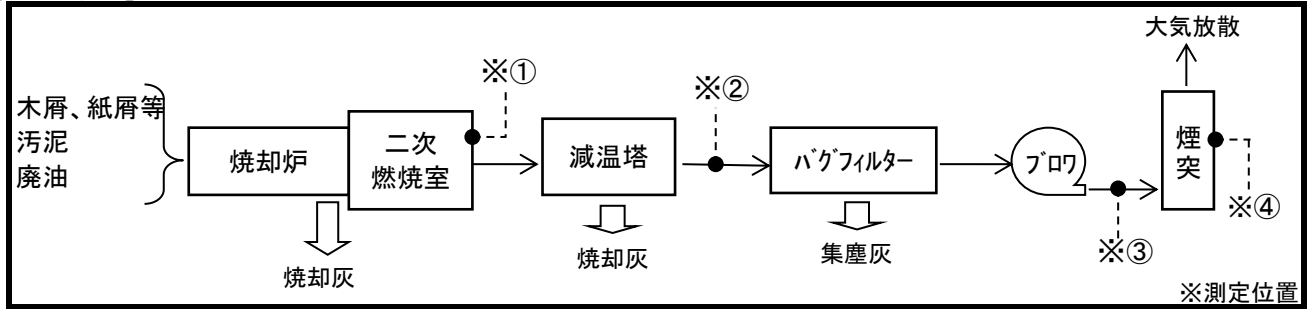

【焼却物の処分状況】

年月	項目	処理量(wetト)			処理量(t-dry)	燃焼ガス温度(°C)		CO濃度 ppm ※③	
		木屑 紙屑等	産業廃棄物			集塵灰 (連続処理)	燃焼後 ※①		ハゲフィルター入口 ※②
			汚泥	廃油					
操業管理目標		-	-	-	1,423t 以下	-	800以上	概200以下	100以下
2019年度 (月平均)	4月	69.81	1020.58	129.44	1219.83	35.01	838	192	3
	5月	65.11	899.76	121.97	1086.84	34.65	835	192	4
	6月	82.41	974.92	164.06	1221.39	36.32	838	192	8
	7月	65.68	737.71	131.57	934.96	30.02	841	191	6
	8月	77.31	1034.51	140.01	1251.83	38.03	845	188	5
	9月	66.84	922.27	73.03	1062.14	29.34	858	188	4
	10月	73.25	1067.19	82.16	1222.60	35.24	872	190	3
	11月	62.87	908.84	112.99	1084.70	29.84	853	187	5
	12月	70.59	1036.45	151.31	1258.35	32.09	851	190	2
	1月	67.02	954.52	118.36	1139.90	31.41	855	191	2
	2月	55.31	535.11	71.87	662.29	17.28	851	190	1
	3月	62.06	626.10	78.15	766.31	25.74	856	192	2

【排ガス測定】

測定位置:④

年月	項目	湿り排ガス量	乾き排ガス量	SOx濃度	SOx排出量	NOx濃度換前	NOx濃度換後	NOx値
		m ³ /h	m ³ /h	ppm	m ³ /h	ppm	ppm	m ³ /h
行政届出値		32,690以下	18,860以下	167以下	3.14以下	170以下	161以下	3.21以下
2019年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—	—	—
	5月	27,700	17,100	23	0.39	65	85	1.11
	6月	—	—	—	—	—	—	—
	7月	26,700	17,000	30	0.51	71	78	1.21
	8月	—	—	—	—	—	—	—
	9月	26,000	17,100	11	0.19	79	99	1.35
	10月	—	—	—	—	—	—	—
	11月	26,800	17,000	19	0.323	73	88	1.24
	12月	—	—	—	—	—	—	—
	1月	25,500	17,100	25	0.428	74	95	1.27
	2月	—	—	—	—	—	—	—
	3月	26,400	17,200	5	0.086	85	93	1.46

年月	項目	ばい塵換前	ばい塵換後	ばい塵量	HCl濃度	測定 実施日
		ppm	ppm	kg/h	ppm	
行政届出値		68以下	100以下	1.28以下	220以下	
2019年度 測定 1回/2ヶ月	4月	—	—	—	—	—
	5月	7.2	9.0	0.12	3	5/27
	6月	—	—	—	—	—
	7月	1.2	1.3	0.02	6	7/31
	8月	—	—	—	—	—
	9月	1.0	1.3	0.02	4	9/25
	10月	—	—	—	—	—
	11月	1.4	1.7	0.02	3	11/25
	12月	—	—	—	—	—
	1月	1.0	1.3	0.02	1	1/31
	2月	—	—	—	—	—
	3月	1.0	1.1	0.02	3	3/31

【連絡先】

瀬戸内支店広畑事業所:
 事業所総務課 079-236-0881
 技術室 079-236-0631

【ダイキソ類】

(測定 1回/年)

測定位置:④

採取位置	採取年月日	行政届出値	測定値
煙突中央測定孔	2019年5月21日	1 ng-TEQ/m ³ _N 以下	0.0075ng-TEQ/m ³ _N

作成更新日: 2020年4月9日